


Veículo **concentrado, ultraestável**, que utiliza **emulsionantes de última geração**, produzindo como resultado final um produto com sensorial agradável e com estabilidade, oferecendo praticidade ao dia a dia do manipulador.

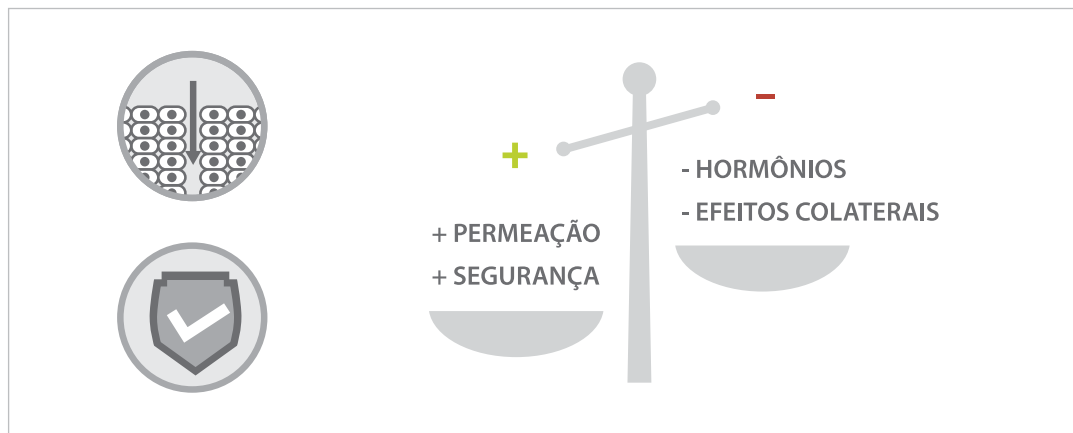

### BENEFÍCIOS

- ✓ Alta absorção;
- ✓ Efeito *long lasting*;
- ✓ Alta tolerância;
- ✓ Silicone e parabeno *free*;
- ✓ Alta retenção de hormônios;
- ✓ Ginecologicamente testado.

### Clareador e Redensificador Genital

DensiSkin D+ <sup>®</sup> .....	5%
Hyaxel <sup>®</sup> .....	5%
Adipofill <sup>®</sup> .....	2%
MeiyanoI <sup>®</sup> .....	1,5%
Base InDerm V <sup>®</sup> .....	qsp

**Modo de uso:** aplicar 2x ao dia na região genital, onde há necessidade de clareamento.

<b>Suporta:</b>	Hormônios, anestésicos e anti-inflamatórios.
<b>Concentração Usual:</b>	1 a 20% de ativo
<b>pH:</b>	4 a 8
<b>Acondicionamento:</b>	Embalagem com válvula dosadora <i>airless</i> .

### Referências Bibliográficas

Gimier, L. P.; Juez, J. L. P. Ciencia Cosmética – Bases Fisiológicas y Criterios Prácticos, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. OECD (2000). Report of the Meeting of the OECD Extended Steering Committee for Percutaneous Absorption Testing, Annex 1 to ENV/JM/TG(2000)5. OECD, Paris.  
 OECD (2004a). Guidance Document for the Conduct of Skin Absorption Studies. OECD, Paris.  
 OECD (2004b). Test Guideline 428: Skin Absorption: in vitro Method. OECD, Paris.  
 Dosage – Lasa Pesquisas Laboratoriais Ltda.

# BASE INDERM V®

BASE COM ALTO GRAU DE PERMEAÇÃO

[www.farmacam.com.br](http://www.farmacam.com.br)



## RESPEITE O SISTEMA ENDÓCRINO

Você conhece o tempo de meia vida dos hormônios?

A Testosterona, por exemplo, possui tempo de meia vida de 7 dias.

### RECEPTORES FLUIDOS

São ativados com baixas dosagens de hormônios


▼  
**Não iniba a produção fisiológica dos hormônios no organismo**

▼  
**Não sature os receptores fluidos**

QUANTO MAIOR A ÁREA, MAIOR A PERMEAÇÃO

**BASE INDERM V®**

com **0,1% de Testosterona**

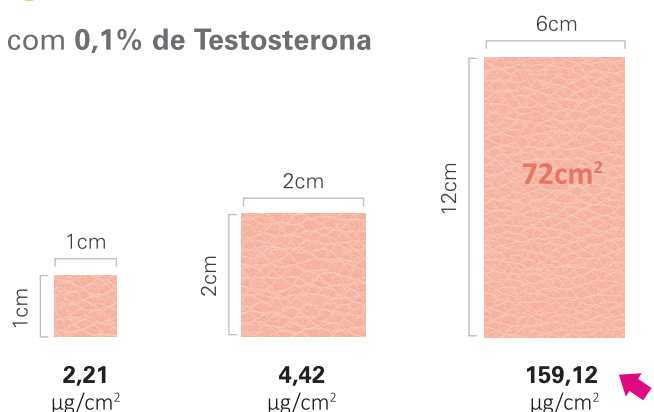

Quando **maior a área de aplicação maior a permeação do hormônio.**


! Fluidos receptores quando se encontram **saturados** perdem a capacidade de permeação.

## TESTES REALIZADOS COM DOSES SEGURAS E FISIOLÓGICAS

Hormônio (0,1g)	Permeação em 24h utilizando 100g da Base InDerm V®
Testosterona	2,21 µg/cm²
Progesterona	2,06 µg/cm²
Estriol	4,73 µg/cm²
Estradiol	Resultados acima do limite de quantificação da técnica

Conforme os resultados demonstrados e comprovados cientificamente, conclui-se que a **Base InDerm V®** torna-se um veículo capaz de atender às necessidades fisiológicas e, desta forma, indicado para a terapia de reposição hormonal.

 [vendas@farmacam.com.br](mailto:vendas@farmacam.com.br)

 whatsapp (21) 99731-6466

 [Facebook.com.br/farmacam](https://www.facebook.com/farmacam)

 [Instagram.com.br/farmacam](https://www.instagram.com/farmacam)